

ТУРБИНГЕНЕРАТОР №1-ИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН  
ЖАГСААЛТ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


д/д	Материал сэлбэгийг нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Марк, ТИП
1	Щетка ЭГ-4 12,5х25х40	ш	20	ЭГ-4
2	Щетка ЭГ-4 25х32х64	ш	20	ЭГ-4
3	Кабель	м	100	КГ-95х1
4	Кембрик 70 /хар,улаан /	м	100	
5	Зүлгүүр	м	20	Нарийн
6	Спирт	л	3	Этилийн
7	Төгсгөвч 95 зэс	ш	16	
8	Хөх лент	ш	15	
9	Хар лент	ш	10	
10	Нарийн цагаан эсгий	м	2	нягтруулга
11	Холхивч 317	ш	2	цирк
12	Холхивч 2317	ш	2	
13	Холхивч 180609	ш	4	конд
14	Холхивч 180309	ш	2	
15	Угаагч шингэн	ш	10	
16	Арчих материал	м	20	шинэ
17	Арчих материал	кг	40	хуучин
18	Паронит 4 мм	кг	15	
19	Дулаалга хийх материал	м	5	Чулуун хөвөн
20	Хөөс	ш	3	
21	Сборк: 400А рубильник 2талын тэжээлтэй хүчдэл заагчтай 1. 100А гаргалгаа –1ш 2. 63 А гаргалгаа -2ш 3. 50 А гаргалгаа -2ш	ком	1	LS

	4. 40 А гаргалгаа -1ш 5. 25 А гаргалгаа -2ш 6. 16 А 1туйлт 6ш гаргалгаатай 7. “0”цуглуулга клем -1			
22	Гэрлийн утас	м	100	ППВ-2,5х2
23	Гэрлийн шит	ком	1	6-н гаргаалгаатай , ил монтажны
24	Электрод	кг	5	
25	Хөрөөний ир	ш	5	600 мм, тайрагч машины
26	Будаг улаан	кг	10	эмаль
27	Будаг ногоон	кг	10	эмаль
28	Будаг шар	кг	10	эмаль
29	Будаг цагаан	кг	10	/тиккурилла/
30	Будаг шингэлэгч	л	5	
31	Тоолуур	ш	6	DTSD22, 380В, 5А
32	Завсрын реле	ш	12	DC 220В
33	Давтамжийн хэмжүүр	ш	2	AC 100В 45-55Гц
34	Сувгийн изолятор	ш	25	/HHGL-S-V1-P1/ 4-20мА

#### Техникийн шаардлага


##### 1. 380В-ын электрон тоолуур техникийн тодорхойлолт

- Тоолуурын марк DTSD22
- Нарийвчлалын ангилал 0,5S
- Ажиллах хүчдэл 3х230/400В
- Гүйдэл 5(10)А
- Ажиллах орчны температур -40 - +65<sup>0</sup>С
- Давтамж 50 Гц
- Сүлжээнд холбогдох боломжтой RS-485
- Алдааны мэдээлэл харах боломжтой байх

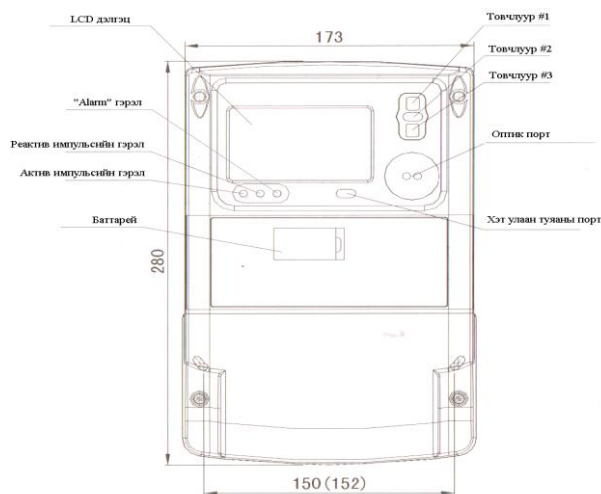

## 2. Завсрын реле

Марк	OMRON
Контакт	NO-4, NC-4
Катушканы тэжээл	DC220V

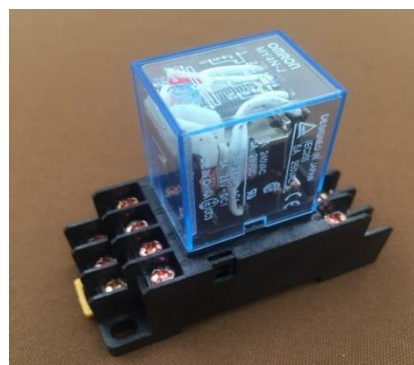

## 3. Сувгийн Изолятор (PLC аналог иоролтын суваг хамгаалах үүрэгтэй)

Марк	/HHGL-S-V1-P1/ 4-20mA
Гаралт	4-20mA
Оролт	4-20mA
Тэжээл	24V DC



1. Стандарт: *Нийлүүлэгдэх бараа нь дээрх бараатай дүйцэхүйц тухайн үйлдвэрлэгдсэн орны зохих стандартыг хангасан байна*
2. Баглаа, боодол: *1. Бараа нь зориулалтын сав баглаатай байна.*
3. Бараа хүргэх газар: *"ДЦС-2 ТӨХК"-ийн агуулах –СИП нөхцөл*

Тус компанид шаардлагатай байгаа Турбин генератор №1-ийн их засварын материалын нийлүүлэх үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, техникийн үзүүлэлтүүдийг 2021 оны 07 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө [tpp2@tpp2.energy.mn](mailto:tpp2@tpp2.energy.mn) хаягаар ирүүлнэ.

Сонирхсон хувь хүн хуулийн этгээд дараахь хаягаар мэдээлэл авна уу

**Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ДЦС-2 ТӨХК,  
өөрийн байр. Худалдан авах ажиллагааны хэсэг  
Утас: 70172157**